


석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 결과

측정 결과				
측정 일시	2019. 10. 30.			
측정 결과	시료번호	측정 지점	측정 결과(f/cc)	검출 석면
	GS-A-01(부지)	부지경계선	0.0011	기준치미만(0.01f/cc)
	GS-A-02(부지)	부지경계선	0.0012	기준치미만(0.01f/cc)
	GS-A-03(부지)	부지경계선	0.0007	기준치미만(0.01f/cc)
	GS-A-04(부지)	부지경계선	0.0004	기준치미만(0.01f/cc)
	GS-A-05(위생)	위생설비 입구	0.0012	기준치미만(0.01f/cc)
	GS-A-06(실외1)	작업장주변(실외1)	0.0035	기준치미만(0.01f/cc)
	GS-A-07(실외2)	작업장주변(실외2)	0.0081	기준치미만(0.01f/cc)
	GS-A-08(반출)	폐기물반출구	0.0061	기준치미만(0.01f/cc)
	GS-A-09(거주1)	거주자주거지역1	0.0012	기준치미만(0.01f/cc)
	GS-A-10(거주2)	거주자주거지역2	0.0006	기준치미만(0.01f/cc)
	GS-A-11(보관1)	폐기물보관지점1	0.0022	기준치미만(0.01f/cc)
	GS-A-12(보관2)	폐기물보관지점2	0.0016	기준치미만(0.01f/cc)

측정 지점 위치(도식도)

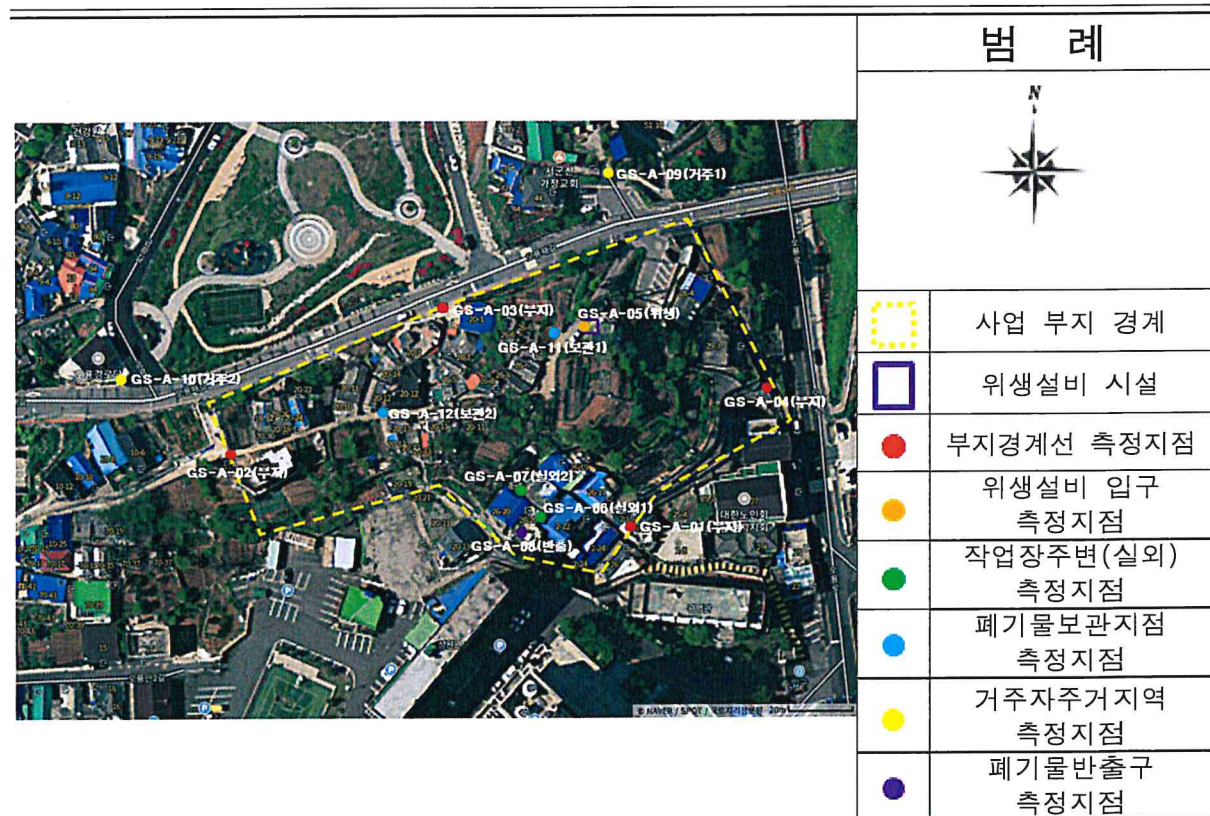

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없음
------	--	-----------

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 사진

위 치	부지경계선	위 치	부지경계선	위 치	부지경계선
번 호	GS-A-01(부지)	번 호	GS-A-02(부지)	번 호	GS-A-03(부지)
농 도	0.0011 f/cc	농 도	0.0012 f/cc	농 도	0.0007 f/cc
					

위 치	부지경계선	위 치	위생설비입구	위 치	작업장주변(실외1)
번 호	GS-A-04(부지)	번 호	GS-A-05(위생)	번 호	GS-A-06(실외1)
농 도	0.0004 f/cc	농 도	0.0012 f/cc	농 도	0.0035 f/cc
					

위 치	작업장주변(실외2)	위 치	폐기물반출구	위 치	거주자주거지역1
번 호	GS-A-07(실외2)	번 호	GS-A-08(반출)	번 호	GS-A-09(거주1)
농 도	0.0081 f/cc	농 도	0.0061 f/cc	농 도	0.0012 f/cc
					

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

석면해체·제거 사업장의 석면비산 측정 위치 및 사진

위 치	거주자주거지역2	위 치	폐기물보관지점1	위 치	폐기물보관지점2
번 호	GS-A-10(거주2)	번 호	GS-A-11(보관1)	번 호	GS-A-12(보관2)
농 도	0.0006 f/cc	농 도	0.0022 f/cc	농 도	0.0016 f/cc
					

첨부서류	「산업안전보건법 시행규칙」 별지 제17호의6서식의 석면해체·제거작업 신고서 사본	수수료 없 음
------	--	------------

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

전남대학교 석면환경센터

광주광역시 북구 용봉로 77 전남대학교 자연대2호관 319호 석면환경센터
전화: 062-530-0150 / 전송: 062-530-0155 / E-mail : yukim@ncae.or.kr

의뢰기관	: 군산시	측 정 일	: 2019. 10. 30.
분 석 일	: 2019. 10. 31.	보고서 작성일	: 2019. 11. 01.
제 목	: 군산 금광지구 주거환경개선 사업 석면해체·제거 사업장		

위상차 현미경법을 이용한 정량 분석 결과

시료번호		채취위치	총 유량			측정결과	검출석면
Sample No.		Location	L/min	Min	Liter	f/cc	0.01 f/cc
1	GS-A-01(부지)	부지경계선	10.04	240	2410	0.0011	기준치미만
2	GS-A-02(부지)	부지경계선	10.06	240	2414	0.0012	기준치미만
3	GS-A-03(부지)	부지경계선	10.08	240	2419	0.0007	기준치미만
4	GS-A-04(부지)	부지경계선	10.08	240	2419	0.0004	기준치미만
5	GS-A-05(위생)	위생설비 입구	10.11	40	404	0.0012	기준치미만
6	GS-A-06(실외1)	작업장주변(실외1)	10.05	120	1206	0.0035	기준치미만
7	GS-A-07(실외2)	작업장주변(실외2)	10.09	120	1211	0.0081	기준치미만
8	GS-A-08(반출)	폐기물반출구	10.12	40	405	0.0061	기준치미만
9	GS-A-09(거주1)	거주자주거지역1	10.03	120	1204	0.0012	기준치미만
10	GS-A-10(거주2)	거주자주거지역2	10.07	120	1208	0.0006	기준치미만
11	GS-A-11(보관1)	폐기물보관지점1	10.06	40	402	0.0022	기준치미만
12	GS-A-12(보관2)	폐기물보관지점2	10.10	40	404	0.0016	기준치미만

- * 이 성적서는 건축자재의 성분 증명, 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.
- * 이 성적서는 원본만 유효하며, 무단 복사와 수정 및 배포를 금합니다.
- * 본 시료는 별도의 요청이 없을 시 결과 발송 후 30일 후에 폐기처분 됩니다.